

**Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení –
Část 202: Blokované elektrické stanice
na střídavý proud pro jmenovitá napětí
nad 1 kV do 52 kV včetně**

**ČSN
EN IEC 62271-202
ed. 3
OPRAVA 1
35 7181**

idt IEC 62271-202:2022/COR1:2023-08

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN IEC 62271-202 ed. 3:2023 je českou verzí opravy EN IEC 62271-202:2022/AC:2023-09. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN IEC 62271-202 ed. 3:2023 is the Czech version of the Corrigendum EN IEC 62271-202:2022/AC:2023-09. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

**Vysokonapět'ová spínací a řídicí zařízení –
Část 202: Blokové elektrické stanice na střídavý proud pro jmenovitá napětí
nad 1 kV do 52 kV včetně
(IEC 62271-202:2022/COR1:2023)**

High-voltage switchgear and controlgear –
Part 202: AC prefabricated substations for rated voltages
above 1 kV and up to and including 52 kV
(IEC 62271-202:2022/COR1:2023)

Appareillage à haute tension –
Partie 202: Postes préfabriqués pour courant
alternatif de tensions assignées supérieures
à 1 kV et inférieures ou égales à 52 kV
(IEC 62271-202:2022/COR1:2023)

Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen –
Teil 202: Fabrikfertige Wechselstrom-Stationen
für Bemessungsspannungen über 1 kV
bis einschließlich 52 kV
(IEC 62271-202:2022/COR1:2023)

Tato oprava vstupuje v platnost dne 2023-09-15 pro začlenění do anglické jazykové verze EN.




**Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel**

Oznámení o schválení

Text opravy IEC 62271-202:2022/COR1:2023 byl schválen CENELEC jako EN IEC 62271-202:2022/AC:2023-09 bez jakýchkoliv modifikací.

Obrázek D.1 – Zatěžovatel výkonového transformátoru ponořeného do minerálního oleje v krytu v závislosti na teplotě okolního vzduchu v místě instalace a na mezích oteplení oleje a vinutí

Ve stávající legendě se „Třída 35“ nahrazuje „Třída 30“:

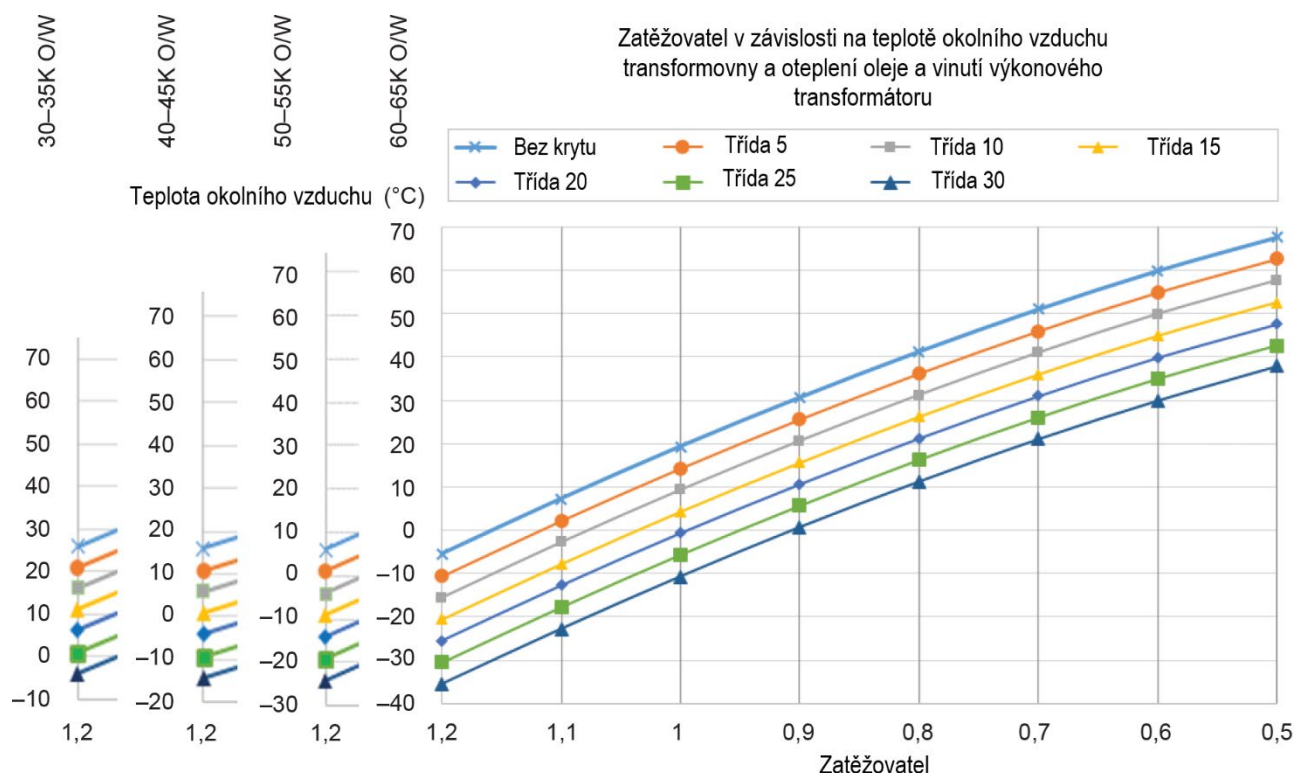

U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz.

ČSN EN IEC 62271-202 ed. 3 OPRAVA 1



ČESKÁ
AGENTURA PRO
STANDARDIZACI

Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.

Rok vydání 2024, 4 strany

Cenová skupina 998